

青阳县养老服务机构安全管理工作督查情况记录表

被督查单位名称	青阳城西医院医疗养老康复中心
督查人员	市安全生产督导组第四组，熊树民、刘志文、江立新
<p>督查情况：（消防安全、食品安全、疫情防控、服务质量等方面）</p> <p>1. 一层厨房使用带可调节麻绳液化气罐。</p> <p>2. 疏散楼梯间内设房间及储物间，放大量可燃物，厨房与餐厅之间隔墙吊顶内部分防火墙分隔不彻底，西侧疏散楼梯间顶部与内走道之间隔墙顶部吊顶内部分未分隔到位。</p> <p>3. 吊顶内部分未分隔到位。</p> <p>4. 北侧内走道喷淋系统洒水喷头一半在吊顶内，无法发挥作用。</p> <p>5. 泵房进水管管径不符合要求，泵房与走道通道之间防火墙未到顶，未见喷淋泵动力柜，泵房内电气线路部分未穿管保护，部分线路设置在湿式报警阀排水设施下方，屋顶消防水箱水球面损坏。</p> <p>6. 消控室值班人员仅一人持证</p> <p>7. 未设置消防水泵接合器。</p> <p>8. 消防用电设备未设置双回路，消防配电线路未按规定铺设。</p> <p>9. 未明确将失能老人安置在首层便于逃生疏散区域（如需安置在其他楼层的，按要求设置电梯，无障碍通道等辅助疏散设施），未按规定为失能老人配备简易防毒面具</p> <p style="text-align: center;">整改意见：</p>	
<p>上述问题请你单位按要求整改完成，并将整改结果及时上报至县民政局社会福利股。</p>	
<p>备注：一式两份，一份交被督查单位，一份存档。</p>	

被督查单位负责人签字：




(盖章)

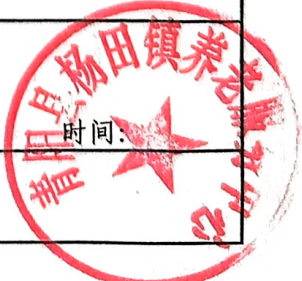
2025年 4月 17日

检查记录表

编号： [] 第 号


机构名称	杨田镇养老服务中心	法定代表人/ 主要负责人	
检查人员 (签名)		检查日期	2025年6月10日
排查内容和情况记录			
单位 (场所) 履行 消防安全 职责 情况	消防 安全 管理	<p>1. 抽查员工 (尤其是新上岗员工) 是否经过消防安全培训 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是, 但培训不全面, 员工不熟悉疏散逃生、消防设施器材使用_____</p> <p>2. 单位(场所) 是否制定灭火和应急疏散预案 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是, 已制定, 但不符合本单位实际情况_____</p> <p>3. 单位(场所) 每年是否至少组织一次消防演练 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_____</p> <p>4. 电动自行车是否违规停放、充电 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 充电桩已设置 <input type="checkbox"/> 未设置 <input type="checkbox"/> 是_____</p> <p>5. 单位场所是否安装报警装置 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_____</p>	
建筑 防火	消防安全	<p>1. 安全出口 <input checked="" type="checkbox"/> 畅通 <input type="checkbox"/> 堵塞 <input type="checkbox"/> 锁闭 <input type="checkbox"/> 缺少</p> <p>2. 防火门 (要求门框内部进行填充, 张贴有永久性标示标牌及提示标语, 设有闭门器、密封条, 双扇门设有顺序器) <input type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 常闭式防火门常开 <input type="checkbox"/> 损坏_____ <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及</p> <p>3. 场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物 (铁丝网、铁栅栏、金属防护栏、+ 广告牌等) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是_____ <input type="checkbox"/> 不涉及</p> <p>4. 生产、储存、经营场所是否与居住场所设置在同一建筑物内 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但设置防火分隔 <input type="checkbox"/> 是 住宿人数____人, 住宿场所设置位置: _____ 防火分隔及疏散设置情况: _____</p> <p>5. 电气线路是否穿管保护 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 有, 但不符合规定_____</p>	

单位 (场所) 履行 消防 安全 职责 情况	消防设施	1. 灭火器 <input type="checkbox"/> 未配置 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 设置地点不当 2. 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 无 3. 应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 无 4. 消防控制室 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 值班操作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 火灾报警设备是否处于正常工作状态 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 是否存在电饭锅、烧水壶等大功率电器 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	食品安全管理	1. 建立食品留样制度，每日留样品种齐全，每种样品不少于125g，并在专用盒上标注品名、时间、留样人，在冷藏条件下存放48h以上 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 每日菜谱是否和食品留样相符 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 菜品搭配是否合理 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 房间内是否有过期变质食品 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	服务质量管理	1. 居室是否经常清扫。居室物品是否摆放整齐，干净卫生无异味 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 外来探视人员登记信息齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否建立24小时值班、巡查制度并严格执行，有规范的值班记录和工作台账 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
责令改正情况	对上述问题，责令你单位(场所)于 <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日前改正，并将整改报告交于养老科。改正期间，你单位(场所)应当采取措施，确保消防安全。	
机构负责人签字	(签字): <u>钱静</u>	
备注	<u>未建防雷检测报告 菜品留样不符</u>	




检查记录表

编号： [] 第 号

机构名称	新河镇养老服务中心	法定代表人/ 主要负责人	
检查人员 (签名)		检查日期	2024年6月16日
排查内容和情况记录			
单位 (场所) 履行 消防 安全 职责 情况	消防 安全 管理	<p>1. 抽查员工（尤其是新上岗员工）是否经过消防安全培训 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，但培训不全面，员工不熟悉疏散逃生、消防设施器材使用_____</p> <p>2. 单位（场所）是否制定灭火和应急疏散预案 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，已制定，但不符合本单位实际情况_____</p> <p>3. 单位（场所）每年是否至少组织一次消防演练 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否_____</p> <p>4. 电动自行车是否违规停放、充电 <input checked="" type="checkbox"/>否，充电桩已设置 <input type="checkbox"/>未设置 <input type="checkbox"/>是_____</p> <p>5. 单位场所是否安装报警装置 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否_____</p>	
	建筑 防火	<p>1. 安全出口 <input checked="" type="checkbox"/>畅通 <input type="checkbox"/>堵塞 <input type="checkbox"/>锁闭 <input type="checkbox"/>缺少</p> <p>2. 防火门（要求门框内部进行填充，张贴有永久性标示标牌及提示标语，设有闭门器、密封条，双扇门设有顺序器） <input type="checkbox"/>完好有效 <input type="checkbox"/>常闭式防火门常开 <input type="checkbox"/>损坏_____ <input checked="" type="checkbox"/>不涉及</p> <p>3. 场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物（铁丝网、铁栅栏、金属防护栏、+广告牌等） <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是_____ <input type="checkbox"/>不涉及</p> <p>4. 生产、储存、经营场所是否与居住场所设置在同一建筑物内 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，但设置防火分隔 <input type="checkbox"/>是 住宿人数____人，住宿场所设置位置：_____ 防火分隔及疏散设置情况：_____</p> <p>5. 电气线路是否穿管保护 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>有，但不符合规定_____</p>	




单位 (场所) 履行 消防 安全 职责 情况	消防设施	1. 灭火器 <input type="checkbox"/> 未配置 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 设置地点不当 2. 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 无 3. 应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 无 4. 消防控制室 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 值班操作人员 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 火灾报警设备是否处于正常工作状态 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 是否存在电饭锅、烧水壶等大功率电器 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	食品安全管理	1. 建立食品留样制度，每日留样品种齐全，每种样品不少于125g,并在专用盒上标注品名、时间、留样人，在冷藏条件下存放48h以上 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 每日菜谱是否和食品留样相符 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 菜品搭配是否合理 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 房间内是否有过期变质食品 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	服务质量管理	1. 居室是否经常清扫。居室物品是否摆放整齐，干净卫生无异昧 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 外来探视人员登记信息齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否建立24小时值班、巡查制度并严格执行，有规范的值班记录和工作台账 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
责令改正情况	对上述问题，责令你单位(场所)于 <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日前改正，并将整改报告交于养老科。改正期间，你单位(场所)应当采取措施，确保消防安全。	
机构负责人签字	(签字):  时间:	
备注	留样温度高,菜谱与留样不符 老人卫生间扣板吊顶发霉	

检查记录表

编号： [] 第 号

机构名称	朱各镇养老服务中心	法定代表人/ 主要负责人	
检查人员 (签名)	许宝霞 李中洲 杨静如 江静	检查日期	2022年 6月 10日
排查内容和情况记录			
单位 (场所) 履行 消防 安全 职责 情况	消 防 安 全 管 理	<p>1. 抽查员工（尤其是新上岗员工）是否经过消防安全培训 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，但培训不全面，员工不熟悉疏散逃生、消防设施器材使用_____</p> <p>2. 单位（场所）是否制定灭火和应急疏散预案 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，已制定，但不符合本单位实际情况_____</p> <p>3. 单位（场所）每年是否至少组织一次消防演练 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否_____</p> <p>4. 电动自行车是否违规停放、充电 <input checked="" type="checkbox"/>否，充电桩已设置 <input type="checkbox"/>未设置 <input type="checkbox"/>是_____</p> <p>5. 单位场所是否安装报警装置 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否_____</p>	
建 筑 防 火	履 行 消 防 安 全 职 责 情 况	<p>1. 安全出口 <input checked="" type="checkbox"/>畅通 <input type="checkbox"/>堵塞 <input type="checkbox"/>锁闭 <input type="checkbox"/>缺少</p> <p>2. 防火门（要求门框内部进行填充，张贴有永久性标示标牌及提示标语，设有闭门器、密封条，双扇门设有顺序器） <input checked="" type="checkbox"/>完好有效 <input type="checkbox"/>常闭式防火门常开 <input type="checkbox"/>损坏_____ <input type="checkbox"/>不涉及</p> <p>3. 场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物（铁丝网、铁栅栏、金属防护栏、+广告牌等） <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是_____ <input type="checkbox"/>不涉及</p> <p>4. 生产、储存、经营场所是否与居住场所设置在同一建筑物内 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，但设置防火分隔 <input type="checkbox"/>是 住宿人数____人，住宿场所设置位置：_____</p> <p style="padding-left: 40px;">防火分隔及疏散设置情况：_____</p> <p>5. 电气线路是否穿管保护 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>有，但不符合规定_____</p>	

单位(场所)履行消防安全职责情况	消防设施	1. 灭火器 <input type="checkbox"/> 未配置 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 设置地点不当 2. 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 无 3. 应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 <input type="checkbox"/> 无 4. 消防控制室 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 值班操作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 火灾报警设备是否处于正常工作状态 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 是否存在电饭锅、烧水壶等大功率电器 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	食品安全管理	1. 建立食品留样制度，每日留样品种齐全，每种样品不少于125g，并在专用盒上标注品名、时间、留样人，在冷藏条件下存放48h以上 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 每日菜谱是否和食品留样相符 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 菜品搭配是否合理 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 房间内是否有过期变质食品 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	服务质量管理	1. 居室是否经常清扫。居室物品是否摆放整齐，干净卫生无异味 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 外来探视人员登记信息齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否建立24小时值班、巡查制度并严格执行，有规范的值班记录和工作台账 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
责令改正情况	对上述问题，责令你单位(场所)于 <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日前改正，并将整改报告交于养老科。改正期间，你单位(场所)应当采取措施，确保消防安全。	
机构负责人签字	(签字): 	
备注	菜品留样不符，未建防雷检测报告	